

WKO-0226/177/2009

## POSTANOWIENIE NR 177/2009

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), w związku z §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.05.2009 roku, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2 mgr Zygmunta Cierpki (data wpływu w dniu 15.05.2009 roku), w sprawie uzgodnienia innego sposobu spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania „*Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Szpitala Powiatowego w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 2 opracowana w trybie: § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.)*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Henryka Warzechę oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Adama Biskupa,

### postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, dotyczących warunków ewakuacji, w istniejącym budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wskazany w przedłożonym opracowaniu, a w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań:

- 1) wyposażenia budynku szpitala w adresowalny system sygnalizacji pożarowej zapewniający ochronę całkowitą, realizujący w przypadku powstania pożaru funkcje wykonawcze, uwzględniające przewidywany scenariusz rozwoju zdarzeń w trakcie pożaru, powodujące w szczególności:
  - powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o alarmie pożarowym przez system monitoringu,
  - uruchomienie samoczynnych urządzeń oddymiających w klatkach schodowych,
  - zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających w przewodach wentylacyjnych,
  - wyłączenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku,
  - sprowadzenie dźwigów osobowych na poziom bezpieczny, zablokowanie dalszego ich działania i pozostawienie drzwi w pozycji otwartej,
  - zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpożarowych i drzwiach, w których ze względu na wymagania zawarte w przedmiotowej ekspertyzie zastosowane zostały samozamykacze i uszczelki ograniczające rozprzestrzenianie się dymu, a które w trakcie normalnej eksploatacji budynku pozostawać będą w pozycji otwartej,
  - zaalarmowanie personelu medycznego poprzez wyemitowanie sygnału ostrzegawczego (akustycznego i świetlnego),wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 2) wydzielenia na kondygnacjach łóżkowych obiektu (na parterze, I i II piętrze) dodatkowych „stref bezpieczeństwa”, poprzez zabudowanie przegród z drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS 60 wyposażonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych w części rysunkowej ekspertyzy,

- 3) dokonania wydzielenia od pozostałej części obiektu kuchni wraz z zapleczem na poziomie przyziemia, drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem, w sposób określony w treści oraz miejscach wskazanych w części rysunkowej ekspertyzy,
- 4) wyposażenia wskazanych w części graficznej ekspertyzy drzwi wydzielających korytarze na poszczególnych poziomach budynku, w uszczelki ograniczające rozprzestrzenianie się dymu oraz w samozamykacze,
- 5) wyposażenia klatek schodowych w samoczynne urządzenia oddymiające z zapewnieniem powietrza uzupełniającego do oddymiania, wykonane według wymagań określonych w treści ekspertyzy oraz na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 6) zamontowania dodatkowych drzwi dymoszczelnych z samozamykaczem:
  - a) w korytarzu przyziemia obok pracowni USG,
  - b) obok windy przy klatce północnej na poziomie przyziemia.
  - c) wydzielających od korytarzy północną klatkę schodową na drugim piętrze,
 w sposób określony w treści oraz w miejscach wskazanych w części rysunkowej ekspertyzy,
- 7) wyposażenia w uszczelki ograniczające rozprzestrzenianie się dymu oraz w samozamykacze, drzwi do następujących pomieszczeń:
  - a) na poziomie przyziemia: gastrokopii, endoskopii, USG, badania noworodków, szatni, odbioru potraw z kuchni,
  - b) na poziomie parteru: sekretariatu, dyżurki lekarzy, ordynatora, pielęgniarek, wszystkich pracowni diagnostyki i medycznych,
  - c) na poziomie I piętra: ordynatorów, sekretariatu, sali lekarzy, wejście do korytarzy oddziału porodowego,
  - d) na poziomie II piętra: ordynatora, pielęgniarek, biura, sali lekarzy, szatni anesteziologa, wejście do korytarza bloku operacyjnego,
 w sposób określony w treści oraz w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy,
- 8) zamknięcia wszystkich wymienionych w treści oraz wskazanych w części graficznej ekspertyzy pomieszczeń, stwarzających potencjalnie większe zagrożenie pożarowe, drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem,
- 9) zastąpienia przeszklenia oddzielającego północną klatkę schodową od patio, przegrodami zapewniającymi klasę odporności ogniowej EI 60,
- 10) zapewnienia dla ścian stanowiących obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych klasy odporności ogniowej EI 30,
- 11) uszczelnienia szczelin dylatacyjnych do klasy odporności ogniowej EI 30 z zastosowaniem rozwiązań systemowych lub dokonania ich osłonięcia niepalnym materiałem konstrukcyjnym,
- 12) wprowadzenia w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, szczegółowych procedur postępowania w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego, w szczególności dotyczących ogłaszania oraz prowadzenia ewakuacji,
- 13) prowadzenia przynajmniej raz w roku praktycznych ćwiczeń personelu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego, a w szczególności ogłaszania oraz prowadzenia ewakuacji.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym dotyczące między innymi:

- zapewnienia wymaganej klasy odporności pożarowej,
- zabezpieczenia przeciwpożarowego przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach,
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25,
- przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- doboru materiałów stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych,
- wyposażenia w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne,
- oznakowania dróg ewakuacyjnych w sposób dostarczający pełnych informacji dla osób przebywających w budynku,
- wyposażenia w gaśnice,
- zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,



- drogi pożarowej,  
należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych.

#### UZASADNIENIE

W dniu 15.05.2009 r. do Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach ponownie wpłynął wniosek, w sprawie innego sposobu spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach, stosownie do postanowień przedłożonej „Ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Szpitala Powiatowego w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 2 opracowanej w trybie: §2 ust 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.)”, sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Henryka Warzechę oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Adama Biskupa.

Z treści przedłożonej ekspertyzy wynika jednoznacznie, że przedmiotowy budynek szpitala poddany zostanie procesom mającym na celu dostosowanie go do wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz technologii medycznych, a ponadto w związku z nieprawidłowościami w zakresie ewakuacji, uznany został za zagrażający życiu użytkowników. W tej sytuacji, w oparciu o wymagania określone w §2 ust. 1 oraz §207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), a także §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), konieczne stało się dostosowanie obiektu, do wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w warunkach techniczno-budowlanych. Jednakże spełnienie wszystkich tych wymagań, w sposób wprost wynikający z przepisów, w ocenie autorów ekspertyzy nie jest możliwe, wobec czego zasadne stało się skorzystanie z trybu określonego w §2 ust. 3a wskazanego powyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Wymagania, których nie da się w tym obiekcie spełnić, dotyczą:

- zamknięcia na każdej kondygnacji klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, zgodnie z wymaganiami zawartymi w §245 i §256 ust. 2 warunków techniczno-budowlanych,
- szerokości drzwi wejściowych do budynku, określonej w §239 ust 4 w związku z §68 ust 1 i 2 warunków techniczno-budowlanych,
- szerokości biegów i spoczników schodów, określonej w §68 ust 1 i 2 warunków techniczno-budowlanych,
- braku możliwości zapewnienia ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej w obrębie tej samej kondygnacji, zgodnie z wymaganiami zawartymi w §227 ust. 5 warunków techniczno-budowlanych,
- przekroczonej powierzchni strefy pożarowej, określonej w §227 ust 1 warunków techniczno-budowlanych oraz
- dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego dla pomieszczeń parteru, pierwszego i drugiego piętra, określonej w §256 ust 3 warunków techniczno-budowlanych.

Brak możliwości spełnienia wskazanych powyżej wymagań, jak to określono w przedmiotowej ekspertyzie technicznej, wynika przede wszystkim z warunków budowlanych. Doprowadzenie budynku do wszystkich wymagań określonych w warunkach techniczno-budowlanych wiązałoby się z koniecznością naruszenia jego konstrukcji nośnej. Ponadto autorzy opracowania wskazali, że poniesione w takim przypadku nakłady finansowe byłyby niewspółmiernie wysokie do osiągniętego w ten sposób efektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Autorzy ekspertyzy w analizowanym budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach, zaproponowali koncepcję bezpieczeństwa, która opiera się przede wszystkim na jak najszybszym wykryciu pożaru i zaalarmowaniu osób przebywających w zagrożonej strefie, ograniczeniu możliwości rozprzestrzeniania się dymu i gazów pożarowych w budynku, jak również na dokonaniu podziału



kondygnacji użytkowych na strefy bezpieczne, umożliwiające przeprowadzenie ewakuacji strefowej w ramach tej samej kondygnacji. Zrealizowanie tej koncepcji opiera się będzie na wykonaniu szeregu zadań, z których najważniejsze dotyczą: wyposażenia obiektu w system sygnalizacji pożarowej zapewniający jego pełną ochronę, dokonaniu szeregu wydzieleni pożarowych, z których najważniejsze obejmują: odpowiednie zabezpieczenie klatek schodowych, również w zakresie odprowadzania z ich przestrzeni dymu i produktów spalania, zabezpieczenie korytarzy poprzez dokonanie przedzieleni przegrodami o deklarowanej odporności ogniowej w ramach kondygnacji użytkowych, a także zamknięcie drzwiami przeciwpożarowymi szeregu wytypowanych pomieszczeń, w których w ocenie autorów występować będzie większe ryzyko powstania i rozprzestrzenienia się pożaru. Niezależnie od zrealizowania tych biernych i czynnych zabezpieczeń, dodatkowo w obiekcie wprowadzone zostaną szczegółowe procedury pozwalające personelowi na ogłoszenie i skuteczne przeprowadzenie ewakuacji, w przypadku powstania pożaru. Ponadto w obiekcie zrealizowane zostaną także inne zadania, które w znacznym stopniu wpłyną na poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej, między innymi wykonane zostaną hydranty DN 25.

Po dokonaniu szczegółowej analizy zaproponowanych w przedłożonym opracowaniu rozwiązań, tut. Komenda stwierdziła, że realizacja zadań określonych przez autorów opracowania, zapewni akceptowalny poziom bezpieczeństwa dla personelu, a przede wszystkim dla pacjentów. System sygnalizacji pożarowej gwarantuje wykrycie zagrożenia, jeszcze w pierwszej fazie pożaru, co pozwoli personelowi na szybką reakcję w zakresie ogłoszenia oraz przeprowadzenia ewakuacji, jak również podjęcia działań gaśniczych. W obiekcie dzięki zastosowanym wydzieleniom pożarowym, zagwarantowano przeprowadzenie ewakuacji poziomej, w ramach tej samej kondygnacji, a jeżeli zaistniałaby taka konieczność, również pionowej poprzez klatki schodowe, które można traktować jak strefy, do których możliwość przedostania się dymu została znacznie ograniczona. Uzgadniając taką koncepcję bezpieczeństwa tut. Komenda wzięła pod uwagę, że praktycznie z każdego miejsca w budynku zapewnione zostały dwa kierunki ewakuacji oraz funkcjonujące już w obiekcie oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, które gwarantuje przeprowadzenie ewakuacji niezależnie od pory doby.

Dokonując takiej oceny wzięto pod uwagę zarówno te zadania, które wynikają z przedstawionej koncepcji bezpieczeństwa obiektu, jak również te, których realizacja wynika z przepisów przeciwpożarowych. Zaproponowane zadania w ramach przyjętej koncepcji bezpieczeństwa zapewnią nie tylko odpowiednie warunki do przeprowadzenia ewakuacji dla użytkowników budynku, ale także możliwość prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.


Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

#### Otrzymuje:

- ① mgr Zygmunt Cierpka - Dyrektor  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Powiatowy  
ul. Szpitalna 2  
44-120 Pyskowice (+1 egz. „ekspertyzy”)



*[Handwritten signature]*  
St. bryg. inż. Marek Kaczkó

#### Do wiadomości:

2. KM PSP Gliwice (+1 egz. „ekspertyzy”)
3. WZ KW PSP (+1 egz. „ekspertyzy”)
4. WKO KW PSP


## EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotycząca możliwości alternatywnego sposobu spełnienia  
wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu  
Szpitala Powiatowego w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 2  
opracowana w trybie:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie  
( Dz. U. 2002 , nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWOŻAROWYCH  
RZECZOZNAWCA DS. SPRAW  
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH

.....  
Województwo Śląskie, Powiat Pyskowicki, ul. 30272000

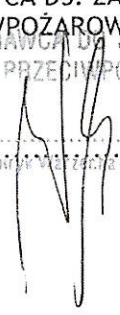

RZECZOZNAWCA DS. BUDOWLANYCH

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
M. rej. C.R.Rz.B. - PR-4/26/95  
mgr inż. Adam Biskup  
44-180 Gliwice Al.W. Korfańskiego 34/5a  
Tel. 31-66-95

KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w KATOWICACH  
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36  
tel. 032 6040100  
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

GLIWICE, Luty 2009

Egz. nr [ ~~1~~ ], [ 2 ], [ 3 ]





Gliwice, 30.12.2019 r.

**Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gliwicach**

MZ.0231.63.2019.ŁN

SZPITAL W PYSKOWICACH  
Data wpływu ..... 03. STY. 2022  
Zal. ....  
Referat .....  
[Signature]

## DECYZJA

Na podstawie art. 11 lit. a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 154 § 2, art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – zwanej dalej k.p.a.) na wniosek Szpitala w Pyskowicach Sp. z o. o. przy ulicy Szpitalnej 2 w Pyskowicach, zawarty w piśmie zn. Sp.DA.0705-15/2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie przesunięcia terminu realizacji obowiązków określonych w Decyzji Nr 99/2018/MZ z dnia 28.12.2018 r. Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach, stanowiącej kolejne przesunięcie terminu realizacji obowiązków określonych w punktach 1 i 2 decyzji nr MK2-0231-Pysk.20/298/2006 z dnia 07.04.2006 r. wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach – po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wniosku,

### postanawiam

**z m i e n i ć** Decyzję Nr 99/2018/MZ z dnia 28.12.2018 r. Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach, zmieniającą uprzednio termin wykonania obowiązków wymienionych w punktach 1 i 2 decyzji nr MK2-0231-Pysk.20/298/2006 z dnia 07.04.2006 r.,

**i u s t a l i ć** nowy termin ich wykonania na dzień 31.12.2020 r.

## UZASADNIENIE

We wniosku przekazanym do tut. Komendy zawartym w piśmie z dnia 16.12.2019 r. (data wpływu: 23.12.2019 r.) Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. przy ulicy Szpitalnej 2 w Pyskowicach, zwrócono się z prośbą o ponowne przesunięcie terminu wykonania nw. obowiązków:

- wyposażenia obu klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu,
- obudowania i zamknięcia drzwiami klatki schodowej od strony północnej,

nałożonych decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach MK2-0231-Pysk.20/298/2006 z dnia 07.04.2006 r.

W uzasadnieniu wniosku Dyrekcja Szpitala w Pyskowicach informuje, że prośba o prolongatę terminu ww. decyzji wynika z otrzymania w roku 2019 na realizację zadania pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala”, kwoty ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach w wysokości 67.124,06 zł, z pierwotnie zaplanowanej kwoty: 140.000,00 zł.

Ponadto, poinformowano o zrealizowaniu w 2019 r. wcześniej zaplanowanych zadań.

Z uwagi na brak środków finansowych wnioskodawca zwrócił się z prośbą o prolongatę nałożonych obowiązków do dnia 31.12.2020 r.



Argumenty podniesione – zgodnie z dyspozycją art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego – stanowią przesłanki potwierdzające, że za zmianą części ww. ostatecznej (prawomocnej) decyzji, na mocy której strona nabyła prawo, przemawia słuszny interes strony.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania, zmierzające do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu, postanowiono prośbę rozpatrzyć pozytywnie i orzec jak w sentencji.

Podkreślamy, iż w myśl przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1372 i 1518) to właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany m.in.:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
- wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
- przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.

### Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach (ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę (ostatnia ze stron) postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

Na podstawie: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 8 oraz w oparciu o Załącznik cz. 1 kol. 2 i 3 pkt 53 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)

– uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

30.12.2019 r.

KP nr: 20PUM/225/9456; nr rej. NZ OPUM/2019/343408

data wpłaty

nr pokwitowania lub numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału  
Kontrolno - Rozpoznawczego

.....  
podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego osoby  
dokonującej adnotacji/

### O t r z y m u j a :

1. Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 2  
44-120 Pyskowice  
– za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
2. MZ KMPSP a/a.



KOMENDANT MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH

WAB.7351-PY-1/11

## DECYZJA Nr 103/11

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Miasto z otoczeniem zatwierdzonym Uchwałą nr XLII/396/01 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21-11-2001r. (Dz. U.W.Ś. nr 19 z dnia 19-03-2002r.).

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 2011-01-10  
nr rejestru arch. – bud. 64/11

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia

**Szpitalowi Powiatowemu w Pyskowicach  
44-120 Pyskowice  
ul. Szpitalna nr 2**

**reprezentowanemu przez:**

Macieja Jekielek 40-738 Katowice ul. Harcerska 13

**na przebudowę Szpitala Powiatowego w Pyskowicach wraz z wykonaniem łącznika komunikacyjnego i drogi pożarowej w Pyskowicach przy ulicy Szpitalnej 2 na działce nr 478/14, 483/14**

Kategoria obiektu budowlanego: XI

autor projektu: mgr inż. arch. Maciej Jekielek uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej- Nr upr. 1368/74/Kt; Numer ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: SL-0041  
mgr inż. Hanna Lipska uprawnienia budowlane w specjalności konstr. - bud.- Nr upr. 387/89; Numer ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: SLK/BO/7503/02  
sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Antosz uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej- Nr upr. 167/00; Numer ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: SL-0188  
mgr inż. Andrzej Szydłowski uprawnienia budowlane w specjalności konstr. -bud- Nr upr. 23/84; Numer ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: SLK/BO/0977/02

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 2 i 3 oraz art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane:

- 1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych  
Budowa winna być wykonywana zgodnie z wyżej zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia przy zastosowaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie  
- pozwolenie na budowę nie narusza praw osób trzecich.
- 2) szczególne wymagania dotyczące nadzoru na budowie



- roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej oraz pod nadzorem właścicieli istniejącej infrastruktury technicznej,
- 3) kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
  - 4) Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działka nr 478/14, 483/14.
  - 5) Inwestor jest zobowiązany:  
przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie


## UZASADNIENIE

Inwestor, Szpital Powiatowy w Pyskowicach, 44-120 Pyskowice ul. Szpitalna nr 2 w dniu 2011-01-10 wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na przebudowę Szpitala Powiatowego w Pyskowicach wraz z wykonaniem łącznika komunikacyjnego i drogi pożarowej w Pyskowicach przy ulicy Szpitalnej 2 na działce nr 478/14, 483/14.

Wnioskodawca złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz przedstawił kompletną dokumentację wykonaną przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach Postanowieniem z dnia 21-01-2011 nr K-NR-WP/4167/280/01/11 uzgodnił w/w inwestycję.

Wobec tego, że inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Miasto z otoczeniem zatwierdzonym Uchwałą nr XLII/396/01 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21-11-2001r. (Dz. U.W.Ś. nr 19 z dnia 19-03-2002r.), orzeczono jak w sentencji.

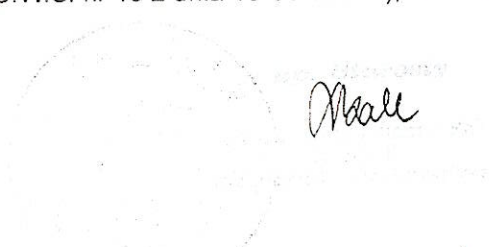

Zgodnie z art. 127 oraz art. 129 Kpa, od decyzji przysługuje odwołanie do **Wojewody Śląskiego w Katowicach** za pośrednictwem Starosty Gliwickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

### POUCZENIE:

1. O wydanie przez organ dziennika budowy występuje inwestor.
2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
  - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
  - 2) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
4. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

5. Po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane.
6. Zlecić uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie nowego obiektu budowlanego w terenie przed rozpoczęciem robót, a po ich zakończeniu - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (art. 43 ustawy Prawo budowlane).
7. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane decyzja wygasa jeżeli:
  - a) budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna,
  - b) budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

**Załączniki:**

- 2 egzemplarze projektu budowlanego

**Otrzymują:**

- ① Szpital Powiatowy w Pyskowicach  
44-120 Pyskowice ul. Szpitalna nr 2
2. Pełnomocnik: Pan Maciej Jekielek 40-738 Katowice ul. Harcerska 13
3. Strony postępowania wg wykazu
4. Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich nr 3, 44-120 Pyskowice
5. II Urząd Skarbowy  
ul. Młodego Hutnika nr 2 44-100 Gliwice
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego + 1 egzemplarz dokumentacji projektowej  
ul. Zygmunta Starego nr 17 44-100 Gliwice
7. Starostwo Powiatowe w Gliwicach WAB

Wolne od opłaty skarbowej na podstawie art. 7. ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).

W S T A R O S T W O  
ul. Młodego Hutnika nr 2  
44-100 Gliwice





SZPITAL FUNDACyjNY

04 LUT. 2011

Prac. Nr

Zał.

Nr Gln

Referat

Ms

